

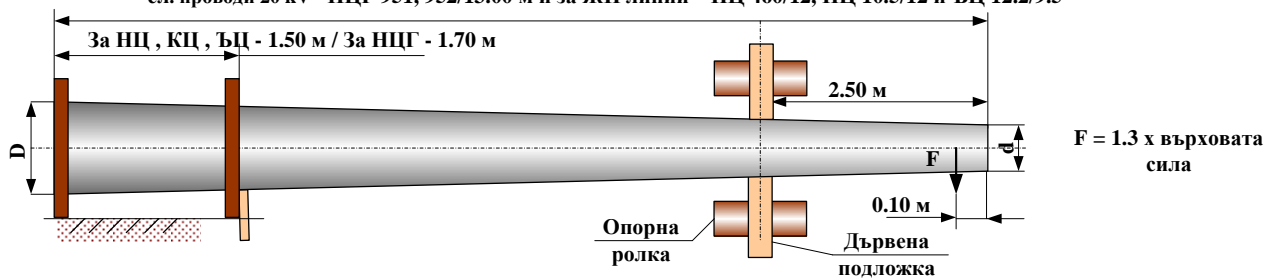


Изпитване стоманобетонни стълбове за НН напрежение – НЦ 250 , КЦ 590, ЪЦ 835/ 9.50 м, за ел. проводни 20 kV - НЦГ 951, 952/13.00 м и за ЖП линии – НЦ 460/12, НЦ 10.5/12 и ЪЦ 12.2/9.5



За стоманобетонни стълбове тип ЪЦ 12.2/9.5, НЦ 10.5/12 и НЦ 460/12

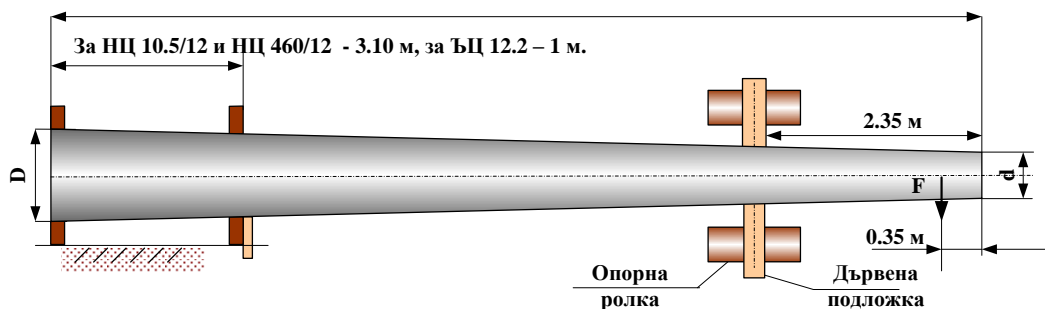

Еластично отклонение, измерено на:

1. 0.10м от върха за стълб тип НЦ 250, КЦ 590, ЪЦ 835 и НЦГ 951;
2. кога 6.40м от закотвянето за стълб тип ЪЦ 12.2, НЦ 10.5 и НЦ 460.